


Схема подключения термостата FC285 с WiFi модулем к внутритермостатному конвектору ESK

FC285

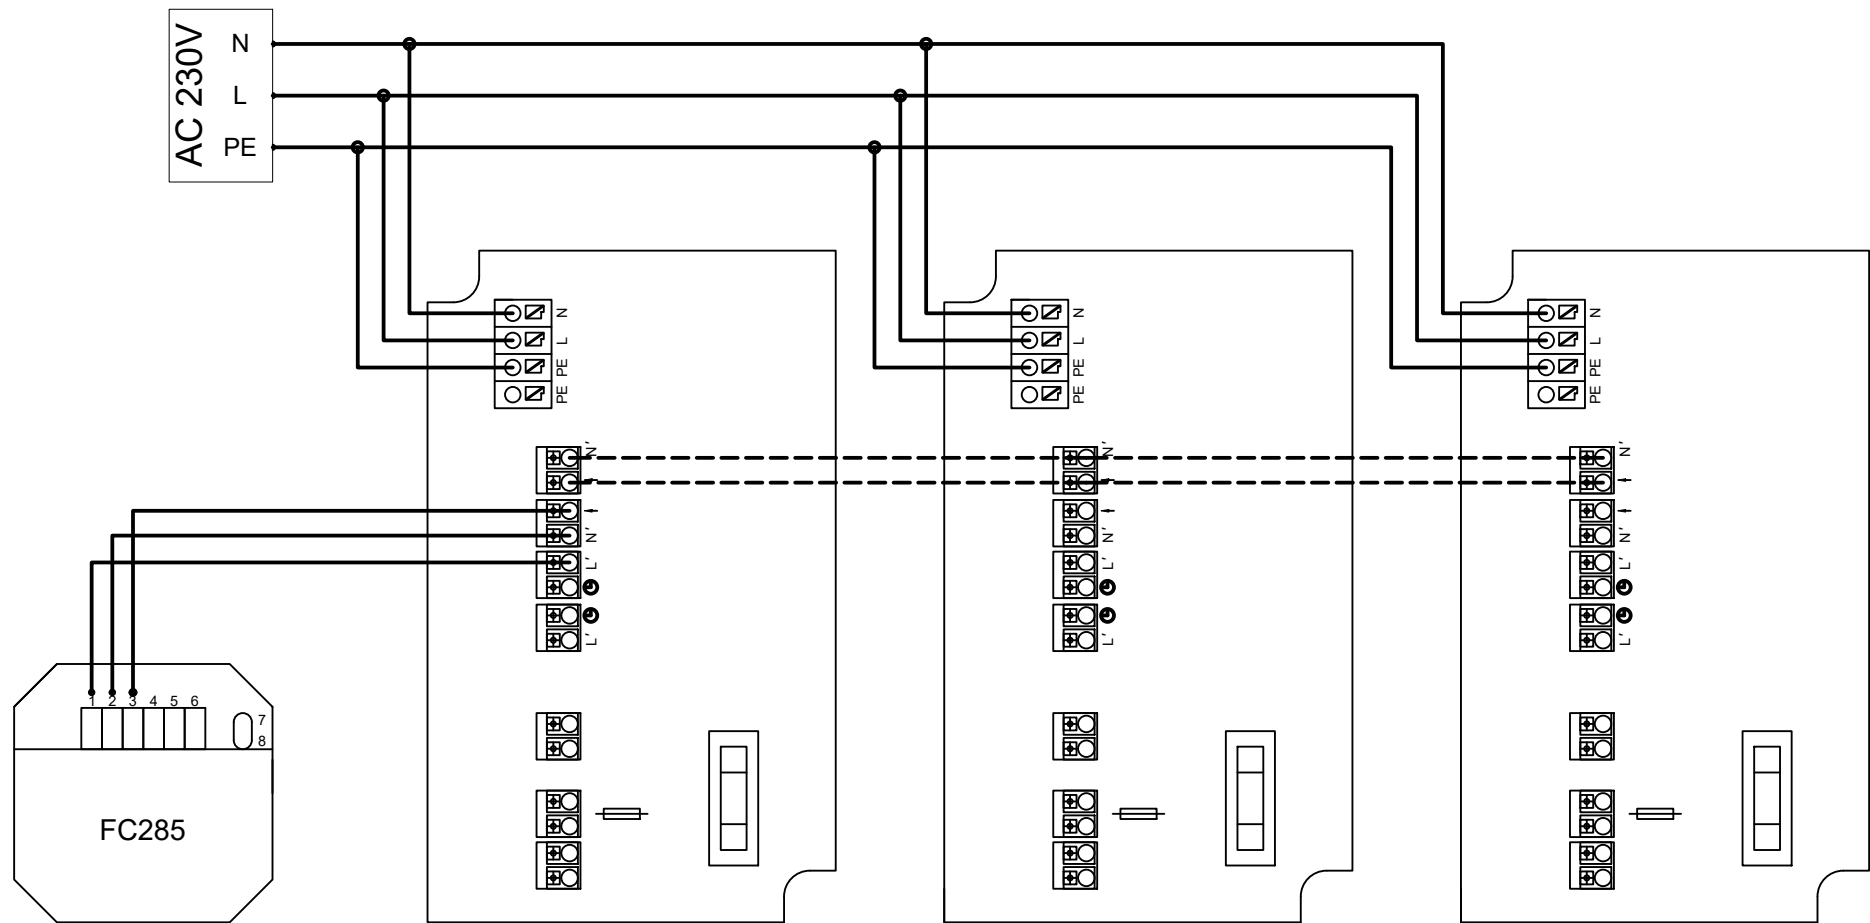

Линию питания AC(230V) проложить кабелем NYM 3*1.5 мм² или более большим сечением.

Слаботочные линии DC (24V) питания/управления, проложить кабелем j-y(St)2*2*0.8мм², или аналогичным.

Монтаж конвектора и электрических линий должен проводиться квалифицированным специалистом.

Дальнейшее соединение проводами сетевой линии через подсоединительные клеммы плат недопустимо!

Мы рекомендуем для этого предусмотреть соответствующие клеммы.

Все ESK стандартно оборудованы ELS 1000 для электроподключения. При данном управлении цепи управляющего и нагрузочного тока относительно их присоединительных условий и мощностей практически независимы друг от друга.